

## SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: **Prosek Energo s.r.o.**Rok: **2022**

Napětová hladina	nn	vn	vvn
Počet zákazníků [-]	43		
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]	3 118,693		
Délka kabelových vedení [km]	2,70	0,55	
Délka venkovních vedení [km]			

### 1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2022


§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad	Výše vyplacených náhrad	Teoretická výše náhrad*
		Celkem	Standard nedodržen				
			[-]	[-]			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	0					<del>XXXXXX</del>
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	1					<del>XXXXXX</del>
7	výměny poškozené pojistky	0					<del>XXXXXX</del>
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0					
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0					
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	0					
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	14					
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodloužení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0					
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0					
15	výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0					
16	předávání údajů o měření	1646					
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	1					
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0					

\* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

### 2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2022

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	SAIFI <sub>nn</sub>	SAIFI <sub>vn</sub>	SAIFI <sub>vvn</sub>	SAIDI <sub>nn</sub>	SAIDI <sub>vn</sub>	SAIDI <sub>vvn</sub>	CAIDI <sub>nn</sub>	CAIDI <sub>vn</sub>	CAIDI <sub>vvn</sub>
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná									
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek									
z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby									
z toho ostatní neplánovaná									
plánovaná	1,000			150,000			150,000		
celkem - hladinové ukazatele	1,000			150,000			150,000		
celkem - systémové ukazatele		1,000			150,000			150,000	

### 3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)

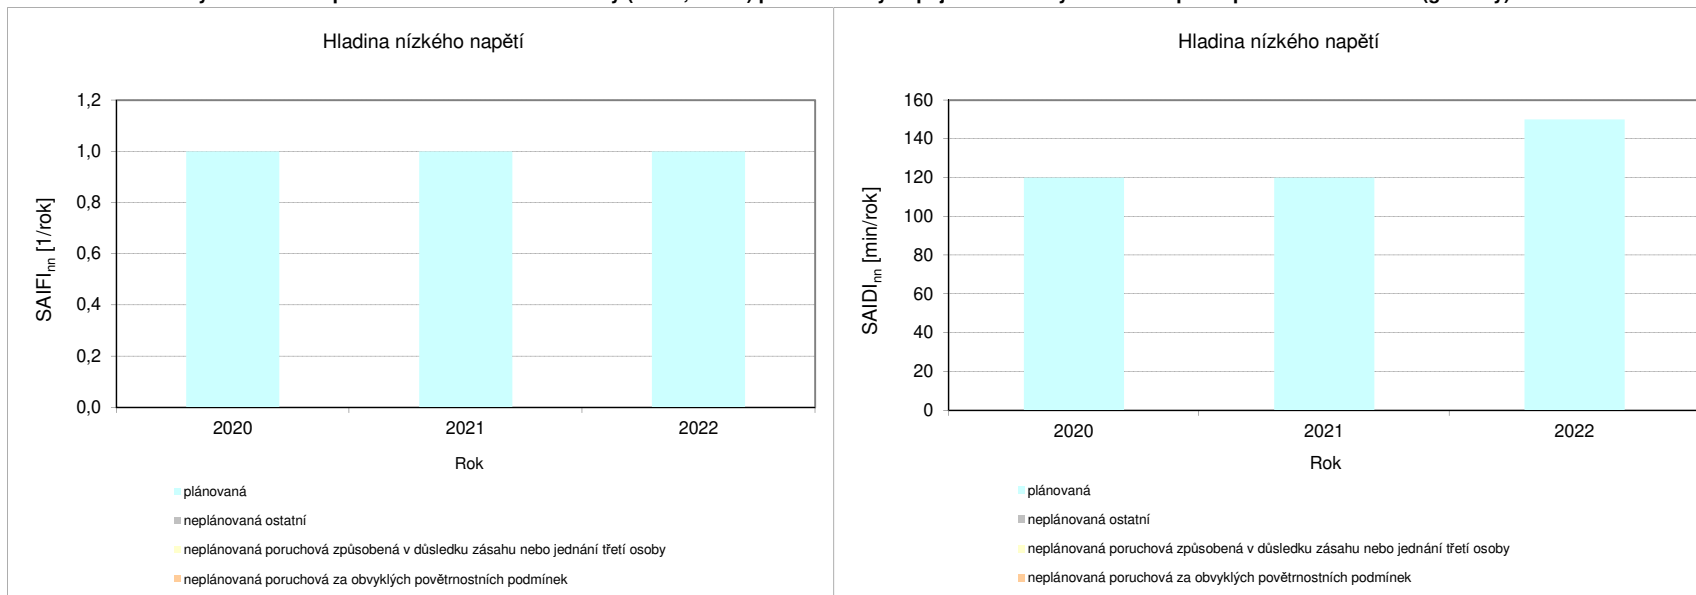

### 4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny